






Réseaux en classe C sauf indication contraire.



Réseaux en classe C sauf indication contraire.



Réseaux en classe C sauf indication contraire.






Tableau des points levés CABA - AEP NS de C.A. du Bassin d'Aurillac AEP

Les coordonnées sont en [EPSG:2154]-RGF93/Lambert-93

Référence	Type	X	Y	Z	Z sol	Profondeur
AEP_53314	Affleurant	657017.454	6426843.869		-	-
AEP_9257	Affleurant	657030.914	6426876.75		-	-
AEP_9239	Affleurant	656979.553	6426849.638		-	-
AEP_55997	Affleurant	657027.205	6426901.124		-	-
AEP_30467	Affleurant	657018.283	6426850.79		-	-
AEP_41295	Affleurant	657029.102	6426856.994		-	-
AEP_72150	Affleurant	657026.006	6426853.477		-	-
AEP_9238	Affleurant	656957.064	6426860.316		-	-
AEP_61406	Affleurant	657034.173	6426856.063		-	-
AEP_31643	Affleurant	657032.489	6426900.195		-	-
AEP_9455	Affleurant	656986.001	6426850.966		-	-
AEP_34227	Affleurant	657024.207	6426851.624		-	-
AEP_31101	Affleurant	657032.209	6426892.394		-	-
AEP_72148	Affleurant	657031.789	6426892.374		-	-
AEP_9328	Affleurant	656986.887	6426848.499		-	-
AEP_72147	Affleurant	657032.82	6426900.592		-	-
AEP_72151	Affleurant	657023.804	6426851.745		-	-
AEP_72152	Affleurant	657018.218	6426851.026		-	-
AEP_72149	Affleurant	657028.553	6426857.175		-	-
AEP_31047	Affleurant	657026.421	6426853.301		-	-
AEP_71214	Affleurant	657036.59	6426919.494		-	-
AEP_125707	Affleurant	656956.458	6426859.844		-	-
AEP_125708	Affleurant	656956.796	6426859.533		-	-

LEGENDE DES PLANS DE DETAIL

<u>A</u>	Réseau d'eau potable en classe A En planimétrie seulement sauf indication contraire sur le plan	<p>Coordonnées géoréférencées d'au moins trois points de l'ouvrage faisant foi</p>  <table><tr><th colspan="2">Points de repère</th></tr><tr><td>1</td><td>912108.97 6451058.35</td></tr><tr><td>2</td><td>912082.64 6450943.65</td></tr><tr><td>3</td><td>912051.0 6451022.48</td></tr></table> <p>Coordonnées de points remarquables de l'ouvrage dans le système de projection : EPSG :2154 – RGF93, Lambert 93</p>	Points de repère		1	912108.97 6451058.35	2	912082.64 6450943.65	3	912051.0 6451022.48
Points de repère										
1	912108.97 6451058.35									
2	912082.64 6450943.65									
3	912051.0 6451022.48									
<u>B</u>	Réseau d'eau potable en classe B									
<u>C</u>	Réseau d'eau potable en classe C									
	Point de position des réseaux levés									
	Fond de plan "Partenariat PCRS CRAIG" https://www.craig.fr/pcrs									

CONTACT

EN CAS D'URGENCE / ENDOMMAGEMENT :

Veillez contacter immédiatement le **04.71.46.48.50**

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES


L'ensemble des recommandations techniques liées aux « ouvrages d'adduction d'eau potable » se trouve au paragraphe 3.8 du fascicule 2 du guide d'application de la réglementation anti-endommagement disponible sur :

<http://www.reseaux-et-canalisation.ineris.fr>

1) Cliquez sur « Construire sans détruire »

2) Cliquez sur « Guide d'application de la réglementation »

Notez que vous y trouverez les consignes de sécurité liées aux techniques et engins que vous utilisez, aussi bien à proximité des canalisations enterrées, que des lignes de télécommunication électroniques aériennes.

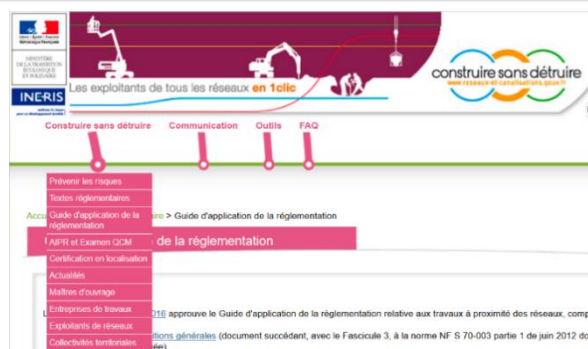

Ce guide est un catalogue de recommandations et de prescriptions techniques usuelles, générales et génériques.

Contrairement aux recommandations, les prescriptions présentent un caractère obligatoire.

Elles sont encadrées et écrites en rouge et en gras.

RAPPEL : Le marquage-piquetage est obligatoire

(Arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009)

Article 27.3.1 : Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et câbles ou autres réseaux, dépendant du maître de l'ouvrage ou de tierces personnes, le représentant du pouvoir adjudicateur prend à sa charge les sondages préalables en trois dimensions des ouvrages souterrains (voir aussi le chapitre 5.9 du fascicule 1 du Guide d'application de la réglementation).