


68 panneaux de 400 Wc soit 27.2 KWc installé en surimposition sur bac acier

Montée de câbles DC sur chemins de câbles capotés




Montée de câbles DC sur chemins de câbles capotés

30 panneaux de 330Wc soit 9.9 KWc installé en surimposition sur toiture tuile omega en option

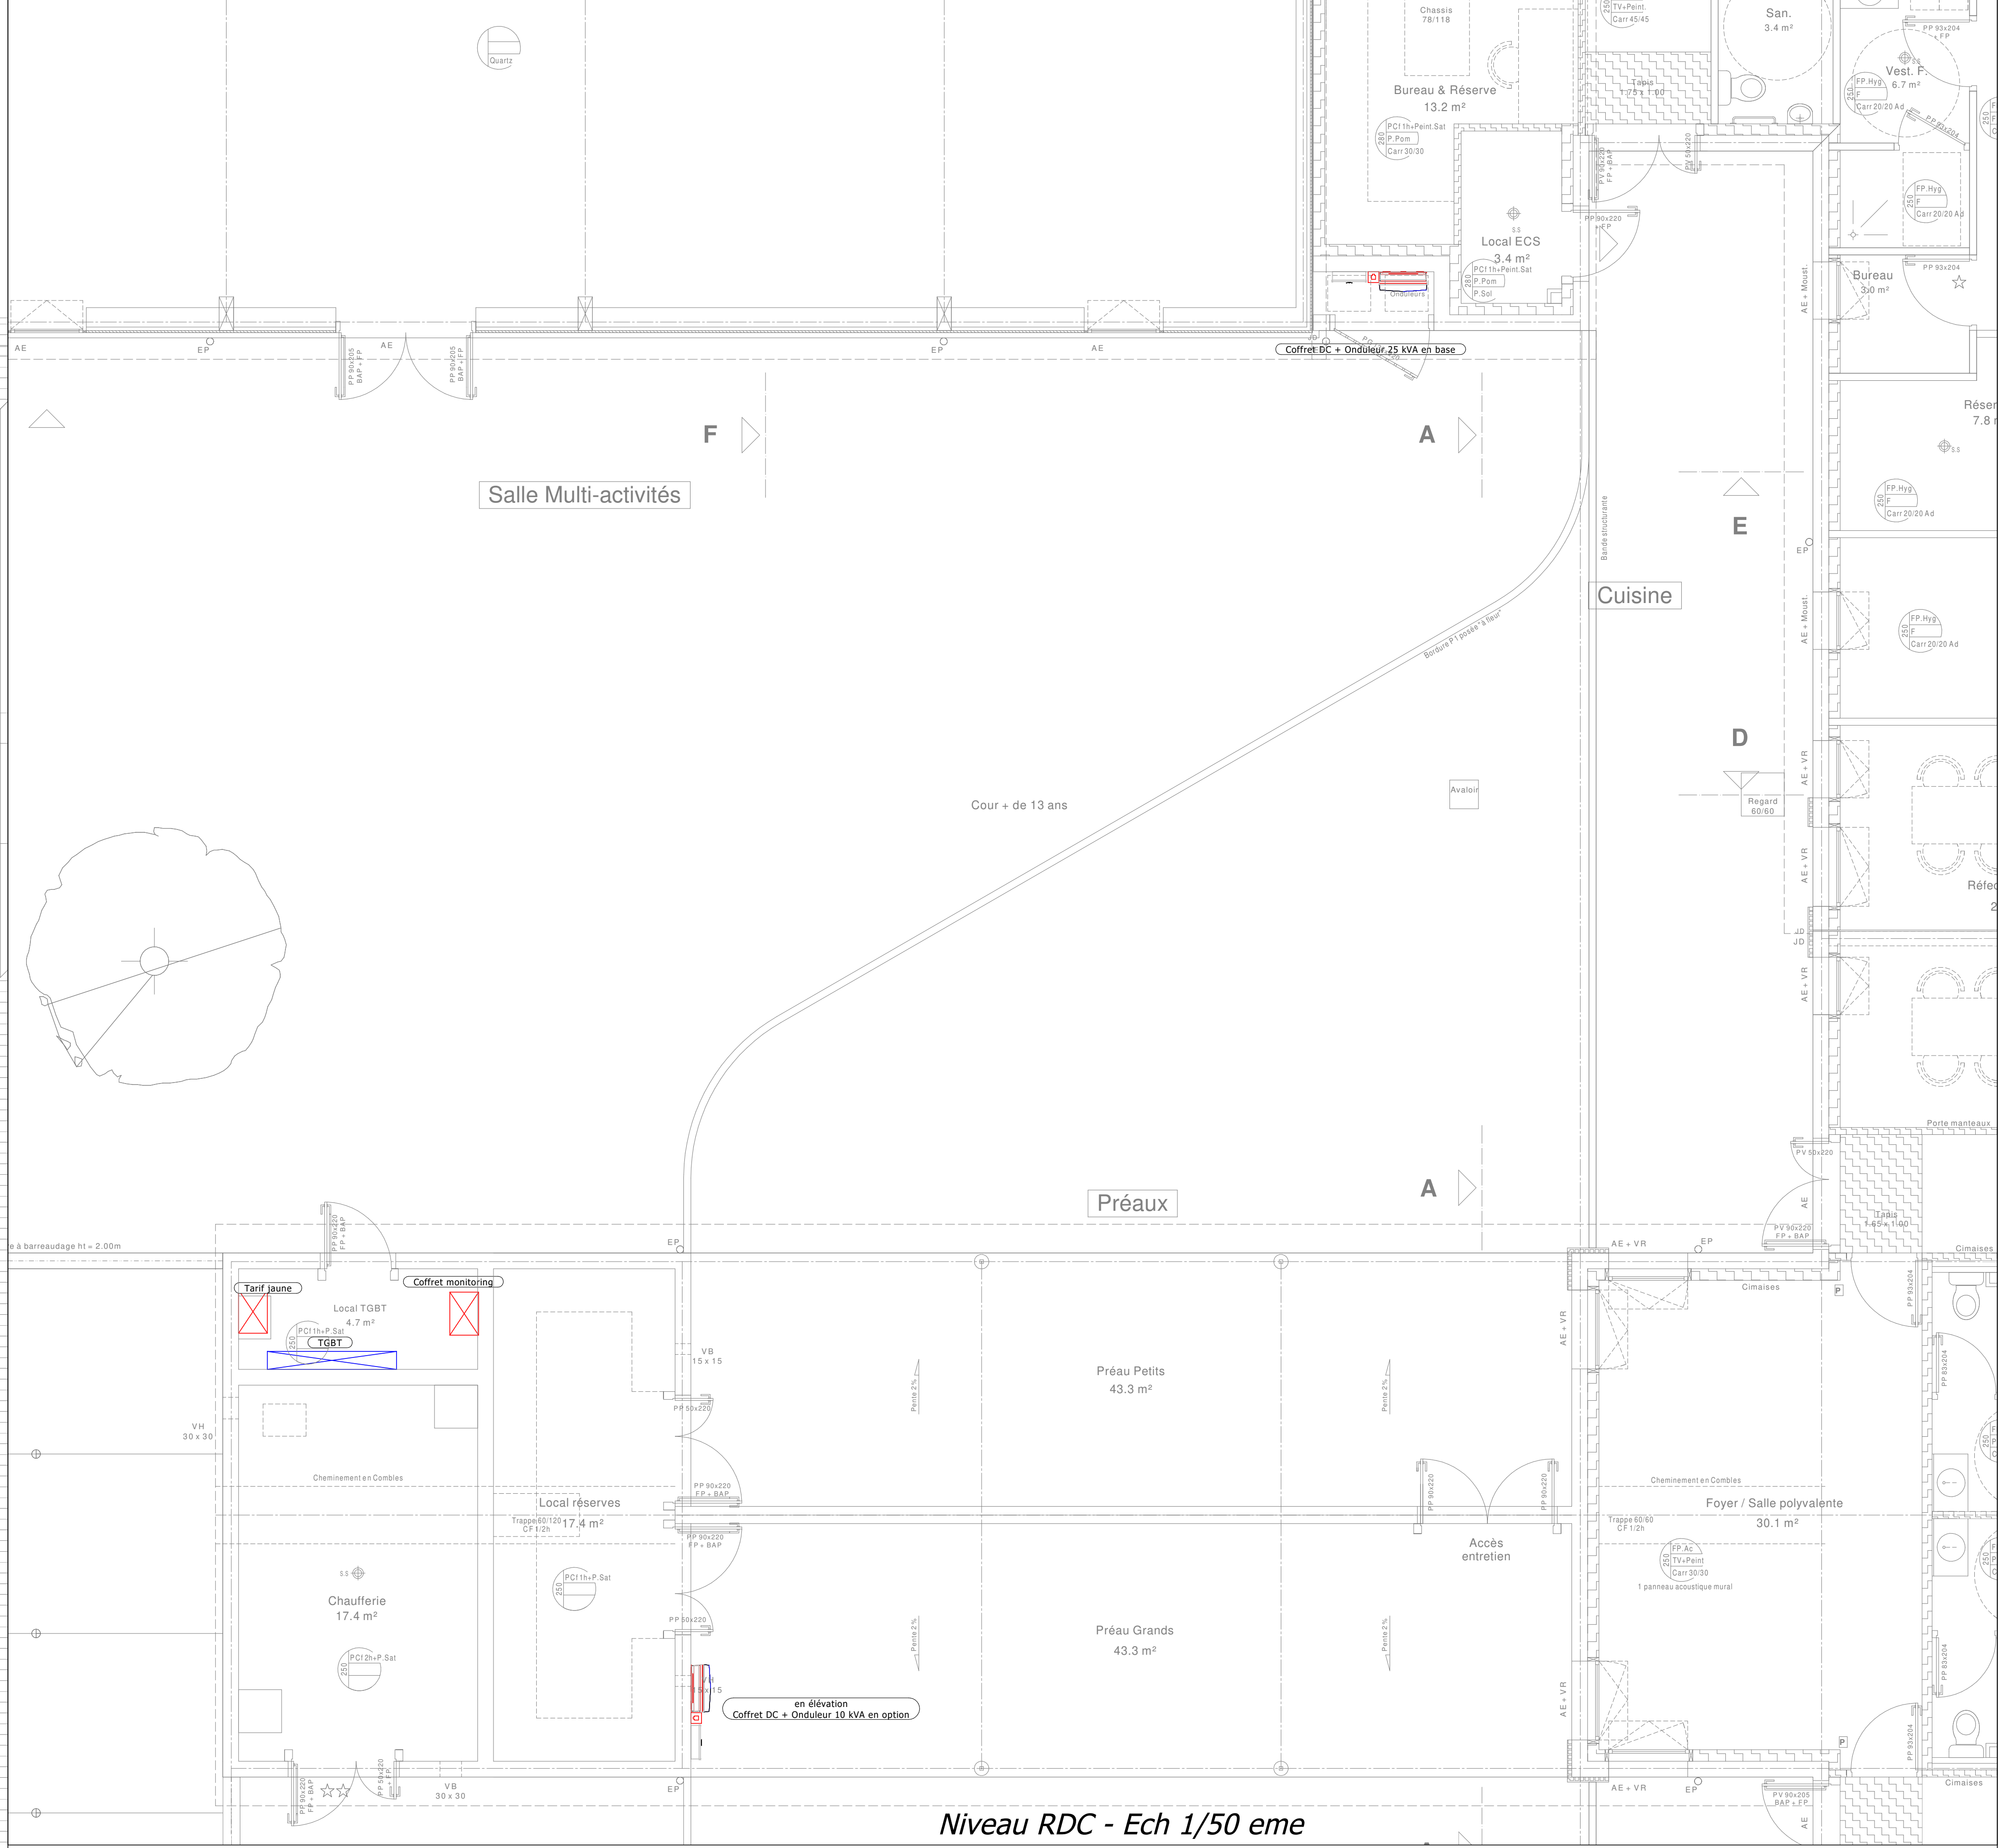

Niveau RDC - Ech 1/50 eme

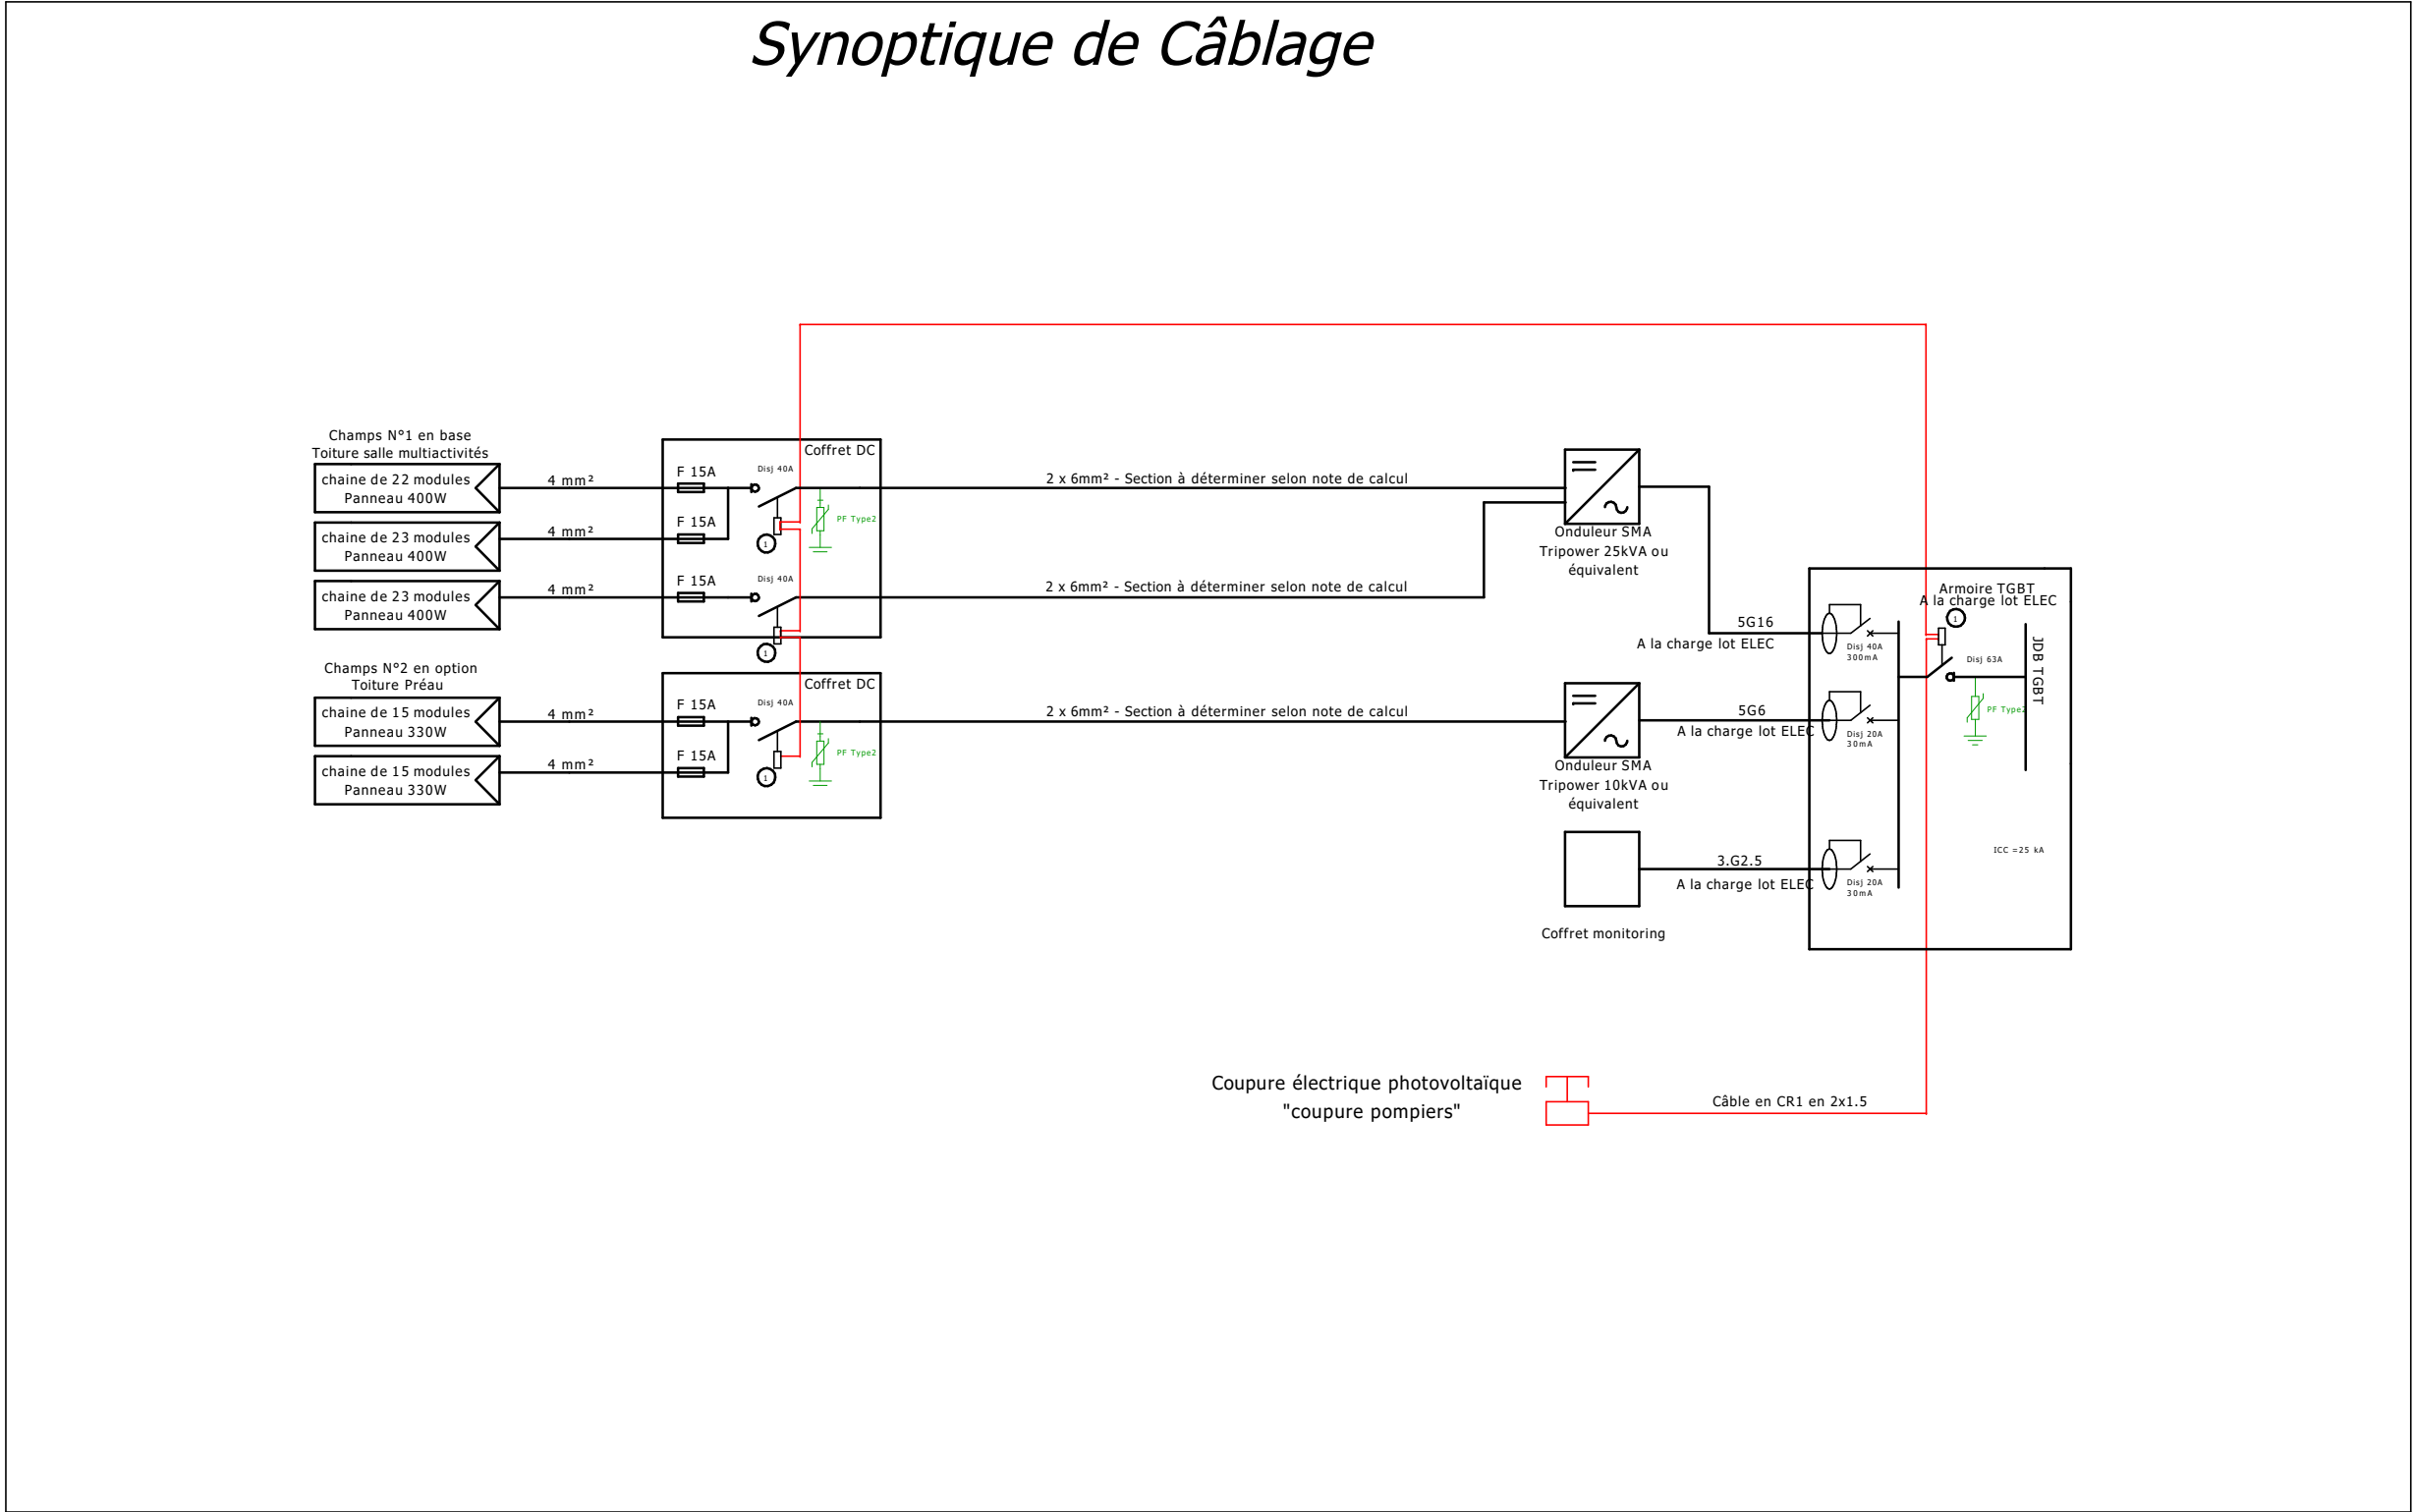

**MAITRE D'OUVRAGE**  
**ADSEA**  
2, Rue de la Fromental  
15000 AURILLAC

**OPERATION**  
**CREATION D'UN POLE SCOLAIRE, EDUCATIF ET THERAPEUTIQUE**  
1, Rue de Limagne  
15000 AURILLAC

**ARCHITECTE**  
ESTIVAL ARCHITECTURE - 7, Rue Aristide Briand - 15000 AURILLAC  
TEL:04.71.46.35.71 - Email : estival.architecture@wanadoo.fr

**BUREAU D'ETUDES STRUCTURE & FLUIDES**  
IGETEC - 5, Avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC  
TEL:04.71.63.89.30 - Email : igetec@igetec.fr

**CONTROLEUR TECHNIQUE**  
VERITAS - 14, Avenue du Geric - 15000 AURILLAC  
TEL:04.71.63.89.30 - Email : philippe.auchab@bureauveritas.com

**COORDONNATEUR SPS**  
VERITAS - Le Copernic - 5, rue du Bois Joli - CS 90002 - 63801 COURNON D'Auvergne  
TEL:04.71.63.89.30 - Email : celine.maurand@bureauveritas.com

**VUE EN PLAN**  
**TOUS NIVEAUX**  
**GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE**

Echelle : 1:50 ème					PV1-1	
APS	APD	PRO	ACT	EXE	DOE	
F832	INTERVENANTS				OCTOBRE 2022	
MODIFICATIONS						

Niveau Toiture - Ech 1/50 eme